


|                                             |                     |                               |       |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|
|                                             |                     | <b>Aqualux 750<br/>Teknik</b> |       |
| <b>Art. nr</b>                              |                     | 2125                          |       |
| <b>Volym</b>                                | mantel/vvb          |                               |       |
| <b>Fassungsvermögen</b>                     | Mantel/WWS          | 604 / 160                     | liter |
| <b>Volume</b>                               | jacket/water heater |                               |       |
| <b>Varmhållningsförlust</b>                 |                     |                               |       |
| <b>Wärmeverlust im Bereitschaftszustand</b> |                     | 0,134                         | kW    |
| <b>Standby heat loss</b>                    |                     |                               |       |

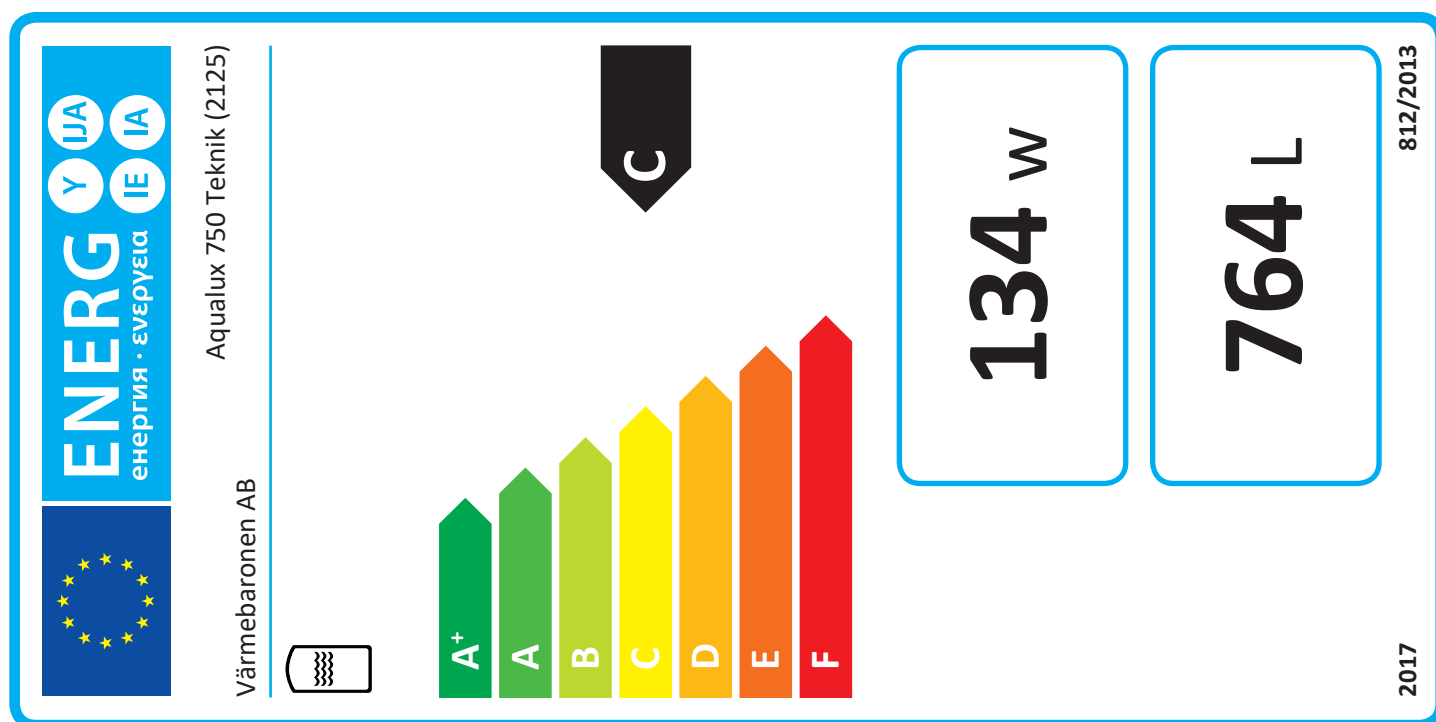

**Uttjänt produkt ska materialåtervinnas!**

Isoleringen sorteras som isolering, pannkärl och klädselplåt som metallsrot samt el- och elektronik som elektronikskrot.

Ausgediente Produkte sind dem Recycling zuzuführen. Isoliermaterial als Isolierung, Metallteile zum Schrott und Strom-/ Elektronikteile zum Elektroschrott.elektronikskrot.

After dismantling, boiler materials must be recycled. Insulation is licked out and sorted as insulation. The boiler body and cladding sheets are sorted as steel scrap. Electrical and electronic components are sorted as electronic scrap.



**Arbeta aldrig på en spännings- eller trycksatt produkt!**  
Se "Säkerhet och hantering" i produktens installations och skötselanvisning.

Vor Arbeiten am Gerät ist der Netzstecker zu ziehen und der Druck abzulassen. Siehe hierzu die Hinweise der Installations- und Betriebsanleitung.

Disconnect the boiler from the power supply and lock the switches before service/repairs.  
Never carry out maintenance work/service on pressure-bearing parts when they are pressurised.