


Biomoduler med spridarplattor


Läggningsanvisningar, drift och skötsel

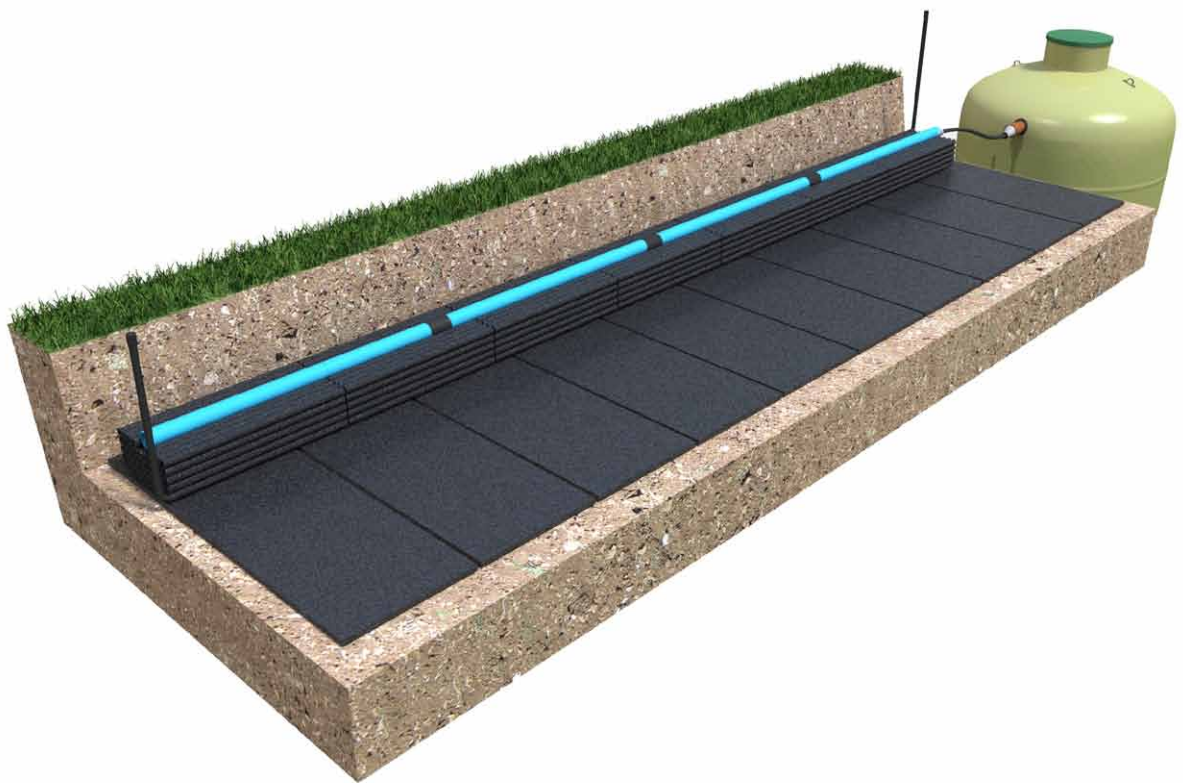

Utg:1404

Biomoduler

Lägningsanvisningar

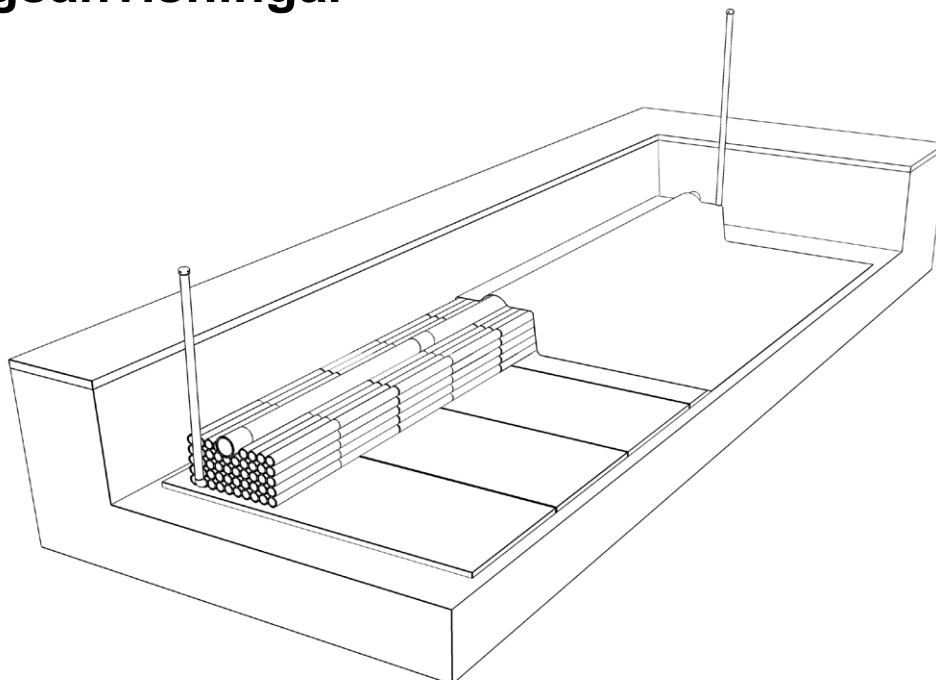

BAGA Biomoduler är uppbyggda av ett bärmaterial som under många år använts och utprovats i olika typer av reningsanläggningar. En naturlig biohud bildas på det rörformiga bärmaterialet som bryter ned föroreningarna och kvävet i avloppsvattnet.

Spridarplattorna, som modulerna placeras på hjälper till att fördela vattnet i sida och förbättrar syresättningen i spridningslagret.

Biomodulernas konstruktion innebär att bakteriekulturen som lever i biohuden får optimal syresättning, och att risken för igensättning blir då obefintlig.

En infiltration eller markbädd uppbyggd av Biomoduler och som dessutom tillföres sedimenterat vatten genom pumpning, uppnått en bättre och säkrare funktion och en längre livslängd tack vare att infiltrationen eller markbädden blir jämnt belastad.


Fördelar

1. Nedbrytningsprocessen optimeras genom en mycket god syresättning som är garanterad av två stycken ventilatorer i bädden.
2. Föroreningarna i avloppsvattnet bryts ner av bakteriekulturen i den biohud som bildats i det rörformiga bärmaterialet.
3. Avloppsvattnet fördelas och sprids över en betydligt större yta än i en ordinär anläggning.
4. Spridarplattorna spar in på bygghöjden och man får en lägre bädd.
5. Spridningslagret av makadam ersätts med de betydligt mer lättarbetade spridningsplattorna. Arbete och transporter sparas in.

Markbädd


Används när marken består av så täta massor att den inte kan ta upp vattnet som den belastas med eller att grundvattennivån är så hög att man inte kan öppna

skyddsavståndet 1 meter mellan spridarrör och högsta grundvattennivå.

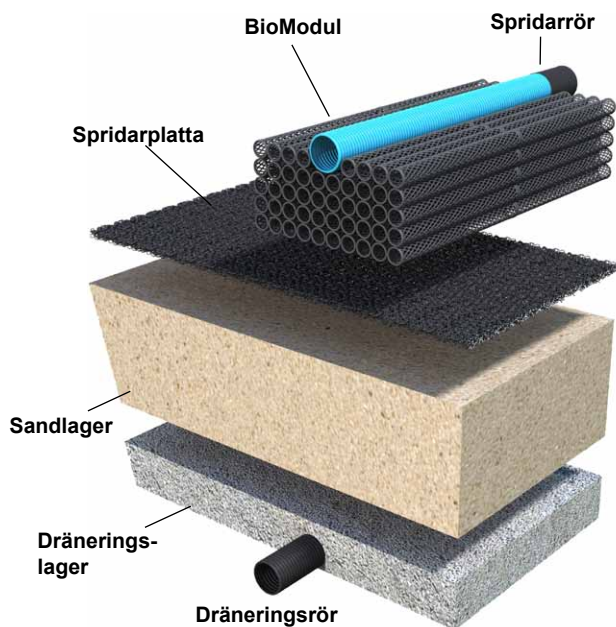


Dimensionering markbädd		Total yta
Antal hushåll	BDT (bad, disk, tvätt)	BDT+KL
1	11 m ²	16 m ²
2	22 m ²	32 m ²
3 - 4	33 m ²	48 m ²
5	44 m ²	64 m ²
6	55 m ²	80 m ²

Markbädd - material (1 hushåll, BDT+KL)		
	Höjd	Material
Övertäckning av bädd	40 - 50 cm	Befintliga jordmassor
BioModuler	H=28 cm B=55 cm L=8 m	
Spridningsplattor	3 cm	10 st, 2x0,8 m, = 16 m ² (L=8m x B=2m) per paket
Sandlager	40 cm	Markbäddsand /Gjutsand 0 - 8 mm
Dräneringslager	30 cm	Singel 4 - 8 mm.

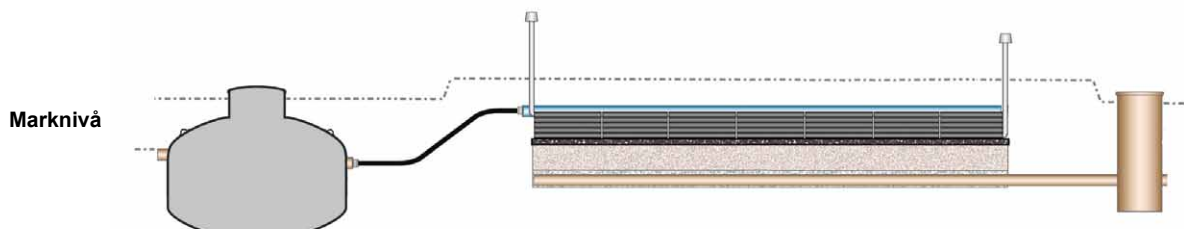


Alternativ vid uppdelning av bäddytan i fler sektioner

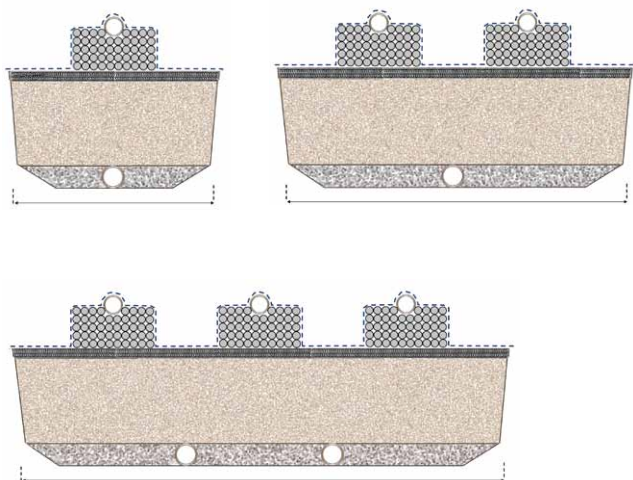

Det viktiga är att bäddens angivna yta i m² uppnås. Längden kan halveras men då skall bredden dubblas.

Slamavskijare BioModuler Provtagningsbrunn

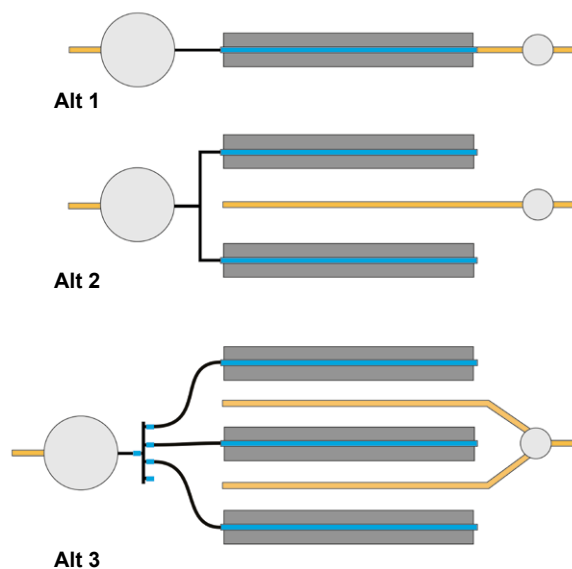

Infiltrationsbädd

När markförhållandena är sådana att det går att infiltrera ner i underliggande marklager väljer man att anlägga en infiltration. Man kan välja mellan tre grundutföranden:

Enkel infiltration

- Detta val kräver att massorna i marken faller inom fält A & B eller ett LTAR-värde mellan 15 till 50. (Se sikturva på sista sidan)


Förstärkt infiltration

- Om massorna i marken har en hög genomsläpplighet, dvs kurvan faller till höger om både fält A & B, eller ett LTAR-värde högre än 50, så kommer vattnet att rinna igenom för snabbt. Man väljer då att göra en förstärkt infiltration. I förstärkningslaget använder man markbäddssand, s k 0 – 8 sand om min. 30 cm.

Förhöjd infiltration

- När grundvattnet ligger högt och man inte når ett avstånd mellan spridarröret och grundvattnets högsta nivå, lägger man ett förstärkningslager som garanterar att man uppfyller säkerhetsavståndet på min 1 meter. Desto större avstånd till grundvatten desto bättre är det.

Infiltrationsbädd - material (1 husåll, BDT+KL) LTAR > 15		
	Höjd	Material
Övertäckning av bädd	40 - 50 cm	Befintliga jordmassor
BioModuler	H=28 cm B=55 cm L=8 m	
Spridningsplattor	3 cm	10 st, 2x0,8 m, =16 m ² (L=8m x B=2m)
Sandlager (vid förstärkt infiltration)	30 cm	Markbäddssand / Gjutsand 0 - 8 mm

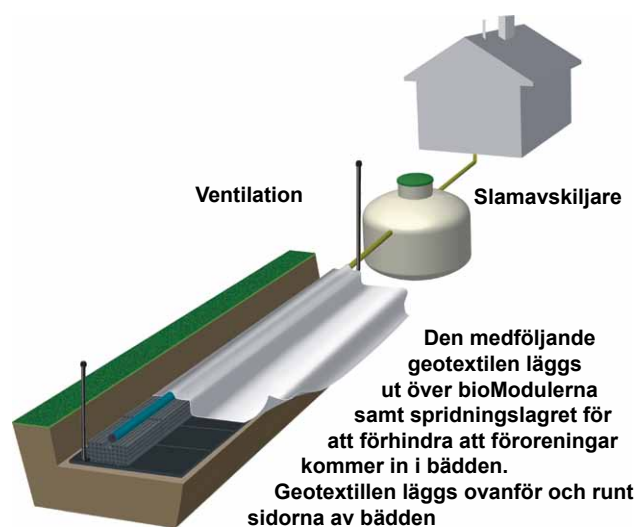


Dimensionering infiltration		Längd x Bredd m
Antal hushåll	BDT (bad, disk, tvätt) LTAR > 20	BDT+KL LTAR > 15
1	11 m ²	16 m ²
2	22 m ²	32 m ²
3 - 4	33 m ²	48 m ²
5	44 m ²	64 m ²
6	55 m ²	80 m ²

Enkel infiltration



Förstärkt infiltration

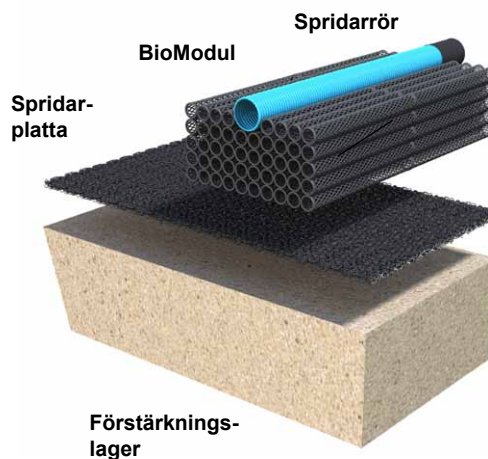

Allmänna anläggningsregler

Placering

En markbaserad avloppsanläggning skall placeras så att vattnet lätt kan avledas. Därför anläggs bädden tvärs avrinningsriktningen. I regel samma som markens lutning.

Avskärmande dränering

En bädd får inte tillföras annat vatten än slamavskilt vatten. Ej heller externt vatten från omkringliggande mark, tex regnvatten som kan samlas och belasta anläggningen.

En avskärmande dränering anläggs uppströms bädden. Det är viktigt att dräneringen grävs tillräckligt djupt. Vid markbädd skall den vara lika djup som dräneringsrören är anlagda i botten på bädden.

Marktyp

Olika jordarter lämpar sig olika för infiltration. Om marken består av fina jordar kan marken vara för tät att infiltrera i, tex lera. Består marken av mycket grova jordarter är det lämpligt med en förstärkt infiltration för att vattnet inte skall passera igenom marken för snabbt och förbli obehandlat innan det når grundvattnet. Genom en siktanalys, eller ett perkolationssprov kan man avgöra markens genomsläpplighet eller LTAR-värde, (Long Term Acceptans Rate).

Siktanalys

Vid en siktanalys skall jordprovets kurva hamna inom fält A och B. Faller kurvan till vänster om fälten bör en markbädd anläggas då marken är för tät till infiltration. Hamnar kurvan till höger skall man anlägga en förstärkt infiltration.


Dimensionering

En anläggning för ett hushåll dimensioneras alltid för fem pe, person ekvivalenter. Dimensionerande volym är 150 – 175 liter per person. Det verkliga flödet ligger betydligt lägre på enskilda anläggningar, ca 120 liter.

Slamavskiljare

Väljer du en BAGA slamavskiljare så har du marknadens absolut bästa avskiljare med möjlighet att pumpa, utan att anlägga en pumpbrunn. Slamavskiljaren ser till att du inte får något slam ut till bädden som kan orsaka igensättningar.

Figur 2.

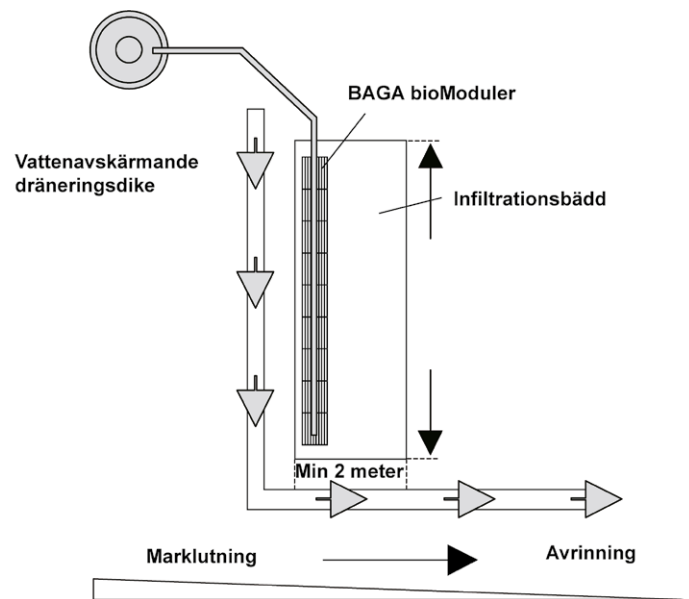

Perkolationssprov

När ett perkolationssprov visar på ett LTAR-värde över 15 kan du anlägga en bädd med BAGA biomoduler på 16 m². Får du ett lägre LTAR-värde än 15 anlägger man en markbädd istället. Om LTAR-värden är över 50 skall en förstärkt anläggning anläggas.



Ledningsnät

Ett och två hushåll läggs med ett ledningsnät bestående av 110 mm markledningar. Större anläggningar anläggs med 160 mm markledningar. Om vattnet skall pumpas från slamavskiljare till bädd skall

en pem-slang om minst 40 mm anläggas. Vid längre pumpledningar och lyfthöjder än 4 meter rekommenderar vi att ni kontaktar Baga för hjälp med dimensionering av ledning och pump.

Läggning

Avståndet mellan spridarrör och grundvattnets högsta nivå får inte understiga 1 meter.

Schaktning

Vid schaktning till infiltrationsytan, botten på bädden man anlägger, skall en tandad skopa användas. Det är viktigt att inte täppa till markens porer vid schaktningen.

1. Markbädd.

Ett lager med 4 – 8 mm singel läggs med 30 cm djup i vilket dräneringsröret placeras. Dräneringsröret leds i ena änden till en provtagningsbrunn. Den andra änden pluggas, alternativt leds upp till ytan för ventilation eller inspektion.

2. Markbäddssanden



- Markbädd. Markbäddssanden läggs direkt på singeln om 4 – 8 mm ligger i botten. Används grövre makadam måste ett materialskiljande lager, 4 – 8 mm anläggas mellan dräneringslagret och markbäddssanden.
- Förstärkt infiltration. Markbäddssanden läggs direkt på infiltrationsytan.

3. Självfall eller pumpning.

- Om bädden skall anslutas med självfallsledning skall bädden luta med 1 till 2 cm per meter från inloppet.
- Om bädden ansluts med pumpledning förlägg bädden med fördel helt plant.

4. Spridarplattor.



Plattorna läggs mot varandra längs den långa sidan.

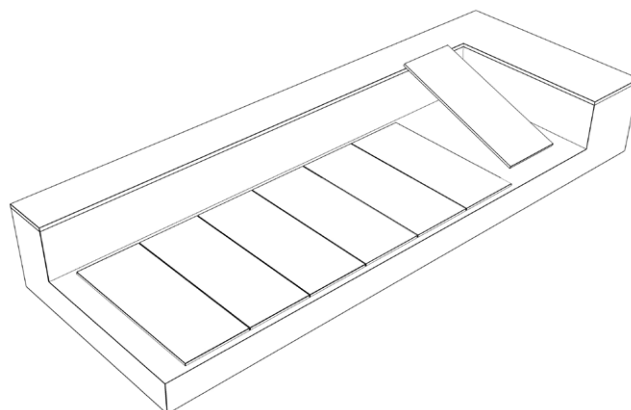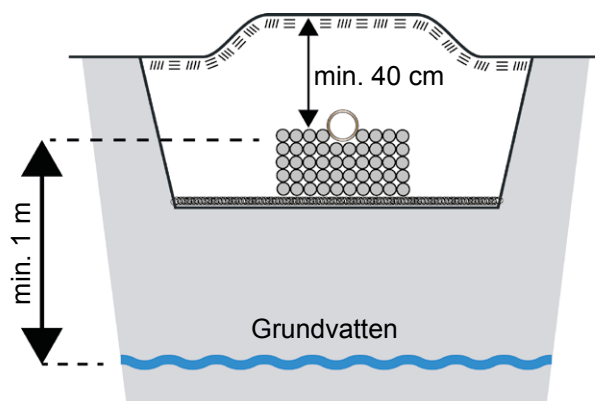


5. Biomoduler.

Sammanfoga samtliga biomoduler liggande på högkant. Styrren i modulerna skjuts in i nästa modul. När hela längden är sammansatt, vält ner hela längden.

- a. Markbädd. Vid anläggandet av en markbädd läggs alltid biomodulerna centrerat på plattorna.
- b. Infiltration.
 - i. Platt mark, ingen lutning så placeras biomodulerna centrerat på plattorna.
 - ii. Lutande mark. Lutar marken så placeras biomodulerna förskjutna mot den högre belägna marken. Biomodulernas sida läggs ca 50 cm in från plattornas yttre kant.

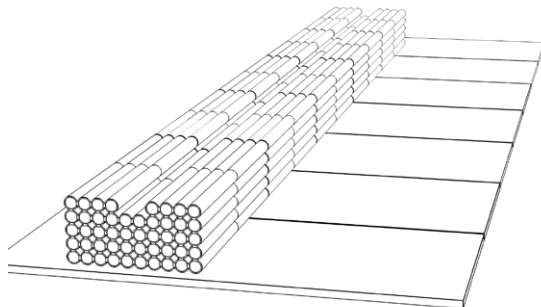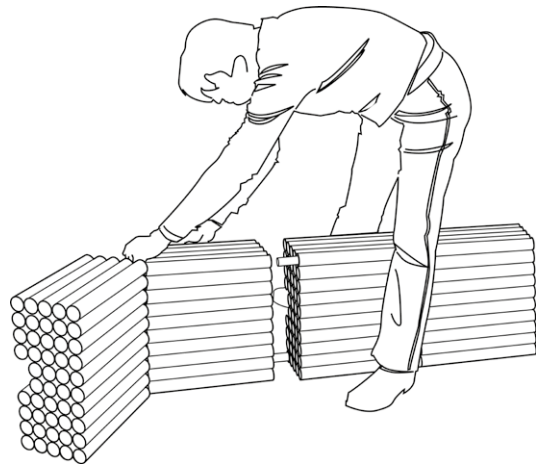

Infiltration -vid lutande mark ca 50 cm från kanten

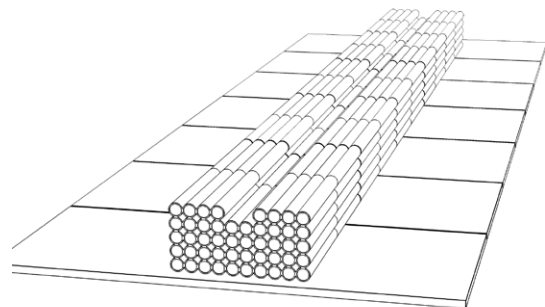


Markbädd - biomoduler centrerade


6. Spridarrör.

I biomodulernas översida finns ett spår för spridar-röret. Se till att spridarrörets spridarhål är riktade ner i modulerna.

- a. Vid självfall. Anslut inkommande markrör i spridarröret. I den andra änden placeras ett ändlock.
- b. Vid pumpning. Används en 40 mm pem ledning ska den skjutas direkt in i medföljande muff med förminskning till 40 mm som följer med pumppaketet (om du införskaffat ett Baga pumppaket). Se till att skjuta in PEM-slangen en ½ meter. Om du skjuter in den för kort kan eventuella sättningar dra den ur muffen. Vrid förminskningens inlopp till kl. 12 i höjldled mot spridarröret. I andra ändan placeras ett ändlock.

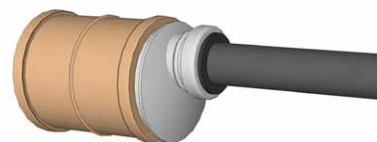

Förminskning vid pumpning PEM 40
Inloppet vrids till sitt översta läge.

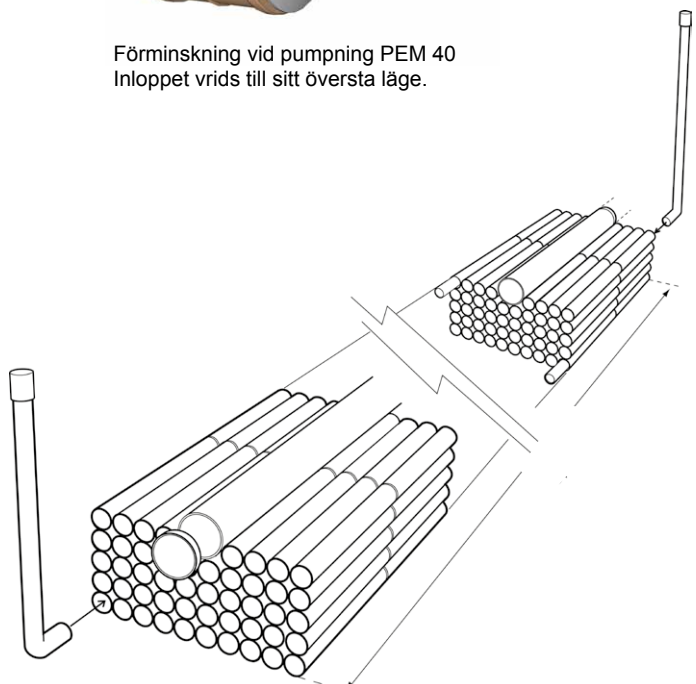

7. Ventilatorer.


I vardera ändan av biomodulspaketet skall en ventilator monteras. I den borte ändan sätts den korta ventilatorn i den nedre radens yttersta rör. I den ändan som vattnet kommer in sätts den långa ventilatorn i den övre radens yttersta rör diagonalt till den andra ventilatorn.

8. Geotextil.


Hela bädden sveps med geotextilen som är avsedd för att förhindra återfyllnadsmassorna att tränga ner i biomoduler och spridarplattorna. Se till att även ändarna på biomodulspaketet täcks. Se till att ventilatorerna sitter rakt upp. OBS, spridarröret får inte vridas så hålen pekar åt fel håll.

9. Återfyllnad.

- Börja med att återfylla på sidorna på modulerna. Återfyll runt biomodulerna med en skopa åt gången på vardera sida om modulerna.
- Fördela sedan massor över hela bädden. Återfyll aldrig med mer än 70 cm massor. Rekommenderat ca 40 – 50 över modulerna. Vid frysrisk isolera. Se till att ventilatorerna är raka.

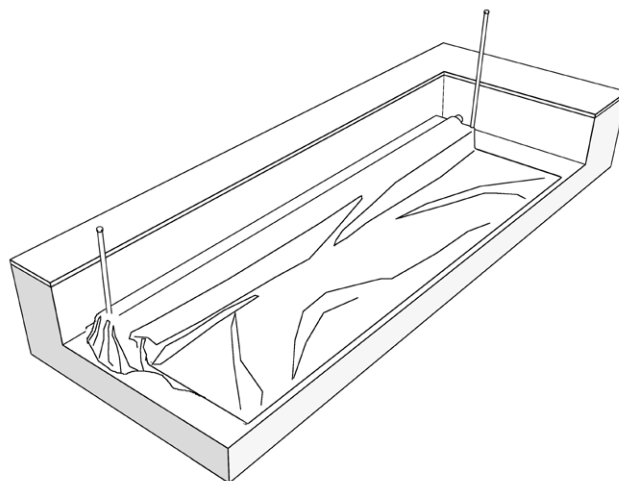

Siktkurva

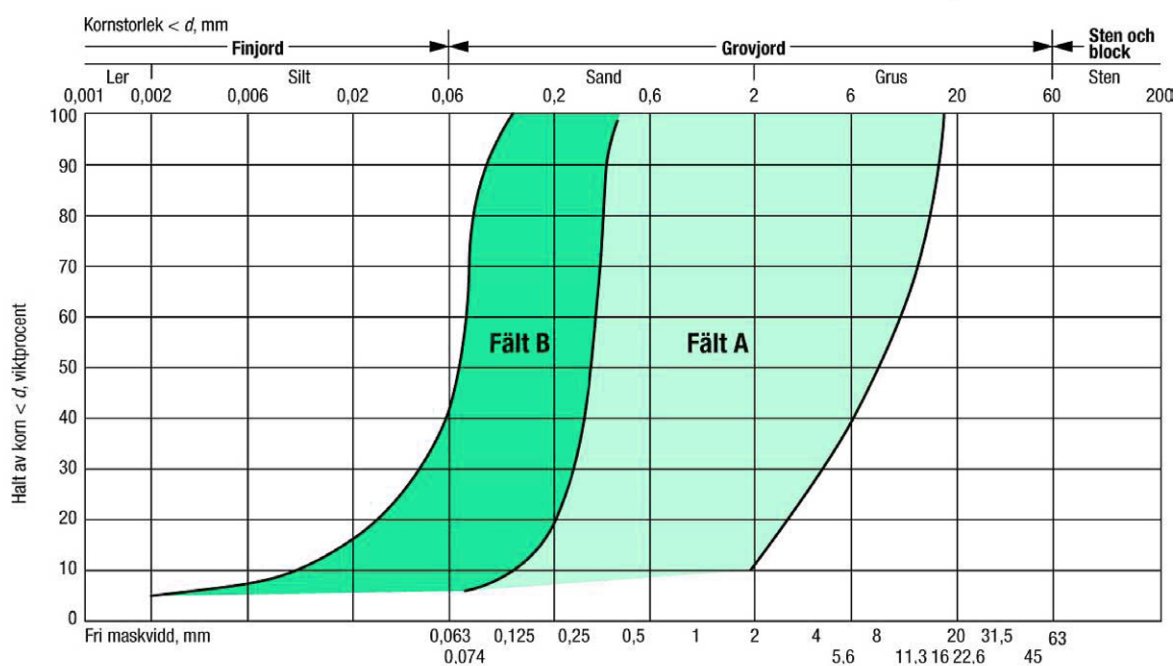

BAGA Water Technology AB är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi arbetar med forskning och utveckling och innehar ett flertal internationella patent. Detta återspeglar sig på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi erbjuder helhetslösningar, från projektering till färdig produkt med serviceåtagande.

BAGA erbjuder slamavskiljare, reningsverk, vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar. Företaget har huvudkontor i Karlskrona samt kontor i Göteborg, Norrköping och Helsingborg.

BAGA Water Technology AB



Huvudkontor:	Karlskrona	Torskovsvägen 3 371 48 Karlskrona	Telefon: 0455-616150 Telefax: 0455-20546	E-post: info@baga.se
Lokalkontor:	Göteborg		Telefon: 0734-171755 Telefax: 0734-171705	E-post: goteborg@baga.se
	Norrköping		Telefon: 0734-171758 Telefax: 0455-20546	E-post: norrkoping@baga.se
	Helsingborg		Telefon: 0734-334926 Telefax: 0455-20546	E-post: helsingborg@baga.se

www.baga.se

Installationsintyg BAGA

Ifylles av entreprenören. Vi rekommenderar fotografering av några punkter märkta . Fotografier biläggs installationsintyget och skickas till e-post: support@baga.se eller per brev .

Anläggare/Entreprenör

Firma:
Adress:
Postnr + ort
Telefon:
Byggansvarig:
Telefon:
Mobil:
e-mail:

Installationsadress (om fritidsboende, ange även bostadsadressen)

Namn fastighetsägare:
Adress:
Postnr + ort
Fastighetsbeteckning:
Telefon:
Mobil:
e-mail:
Kommun:

Adress:

BAGA Water Technology
Torskovsvägen 3
371 48 Karlskrona

Telefon:

0455-616 150

Telefax:

0455-205 46

E-mail:

info@baga.se

Internet: www.baga.se

Org.No:

556445-5557

Elinstallation

Firma:
Telefon:
Installatör:

Anläggning

Typ av anläggning:	☐ Infiltration/Markbädd ☐ Easy med infiltration ☐ BioTank ☐ Compact C reningsverk ☐ Annat:	☐ Easy med markbädd ☐ BioTank med hygienisering
Anläggningsdatum:		
Antal hushåll:		
Inköpt från:		
Bruksdatum:		
SIM-kortsnummer:		
Permanent boende:		

Tillstånd

Tillståndsnr:
Handläggare:
Kommun:
Kräver rapportering:

Markbeskaffenhet

Grundvatten djup:	meter
Typ av Mark (ex lera):	
Siktkurva: ☐ Ja ☐ Nej	Bilaga:
LTAR-värde:	

Nedgrävning av tank(ar)

Adress:	Telefon:	Telefax:	E-mail:	Org.No:
BAGA Water Technology Tors korsvägen 3 371 48 Karlskrona	0455-616 150	0455-205 46	info@baga.se	556445-5557
			Internet: www.baga.se	

Före nedgrävning, granska varje tank noga. Skador på tank och anslutningar SKALL dokumenteras genom fotografering och rapporteras!

Tank 1:	Tank 2:	Tank 3:
Förankringssätt: 	Förankringssätt: 	Förankringssätt: 
☐ ..Gjuten platta	☐ ..Gjuten platta	☐ ..Gjuten platta
☐ Balkar	☐ Balkar	☐ Balkar
☐ Jordankare	☐ Jordankare	☐ Jordankare
☐ Textilsvepning	☐ Textilsvepning	☐ Textilsvepning
☐ Kjolgutning	☐ Kjolgutning	☐ Kjolgutning
☐ annat:	☐ annat:	☐ annat:
Gropen:	Gropen:	Gropen:
Återfyllnadsmassa:	Återfyllnadsmassa:	Återfyllnadsmassa:
Vägg klädd med geotextil el. liknande ☐ Ja ☐ Nej	Vägg klädd med geotextil el. liknande ☐ Ja ☐ Nej	Vägg klädd med geotextil el. liknande ☐ Ja ☐ Nej
Tilloppsledning ventilerad över tak: ☐ Ja ☐ Nej	Tilloppsledning ventilerad över tak: ☐ Ja ☐ Nej	Tilloppsledning ventilerad över tak: ☐ Ja ☐ Nej
Inlopp från markytan cm:	Inlopp från markytan cm:	Inlopp från markytan cm:

Recipient Ange vilken typ av recipient

☐ Infiltration	☐ Sjö
☐ Öppet dike	☐ Bäck
☐ Täckt dike meter	☐ annat

Adress:

BAGA Water Technology
Torskovsvägen 3
371 48 Karlskrona

Telefon:

0455-616 150

Telefax:

0455-205 46

E-mail:

info@baga.se

Org.No:

556445-5557

Internet: www.baga.se

Bädd: ☐ Ja ☐ Nej  Bilder tas i varje lager med referenspunkt.	☐ Infiltration ☐ Markbädd med gummi-membran ☐ Markbädd utan gummi-membran ☐ Hygienisering
Mått av bädd i meter	Längd: Bredd: Höjd total:
Spridningsledningar höjd över högsta Grundvattenyta, cm	
Höjd spridningslager, cm:	Fraktion:
Höjd markbäddslager, cm:	Fraktion:
Höjd materialskiljande skikt, cm:	Fraktion:
Höjd dräneringslager, cm:	Fraktion:
Frostbrytande lager ☐ Ja ☐ Nej	Material: Tjocklek:

Styrskåp 	
Avstånd till Anläggning, meter:	☐ Utomhus ☐ Inomhus ☐ I lev. Servicehus
Pump-paket: ☐ Ja ☐ Nej 	
Larm-paket: ☐ Ja ☐ Nej 	

Övriga kommentarer:

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter stämmer:

Ort: Datum:

Underskrift: Namnförtydligande:

.....